
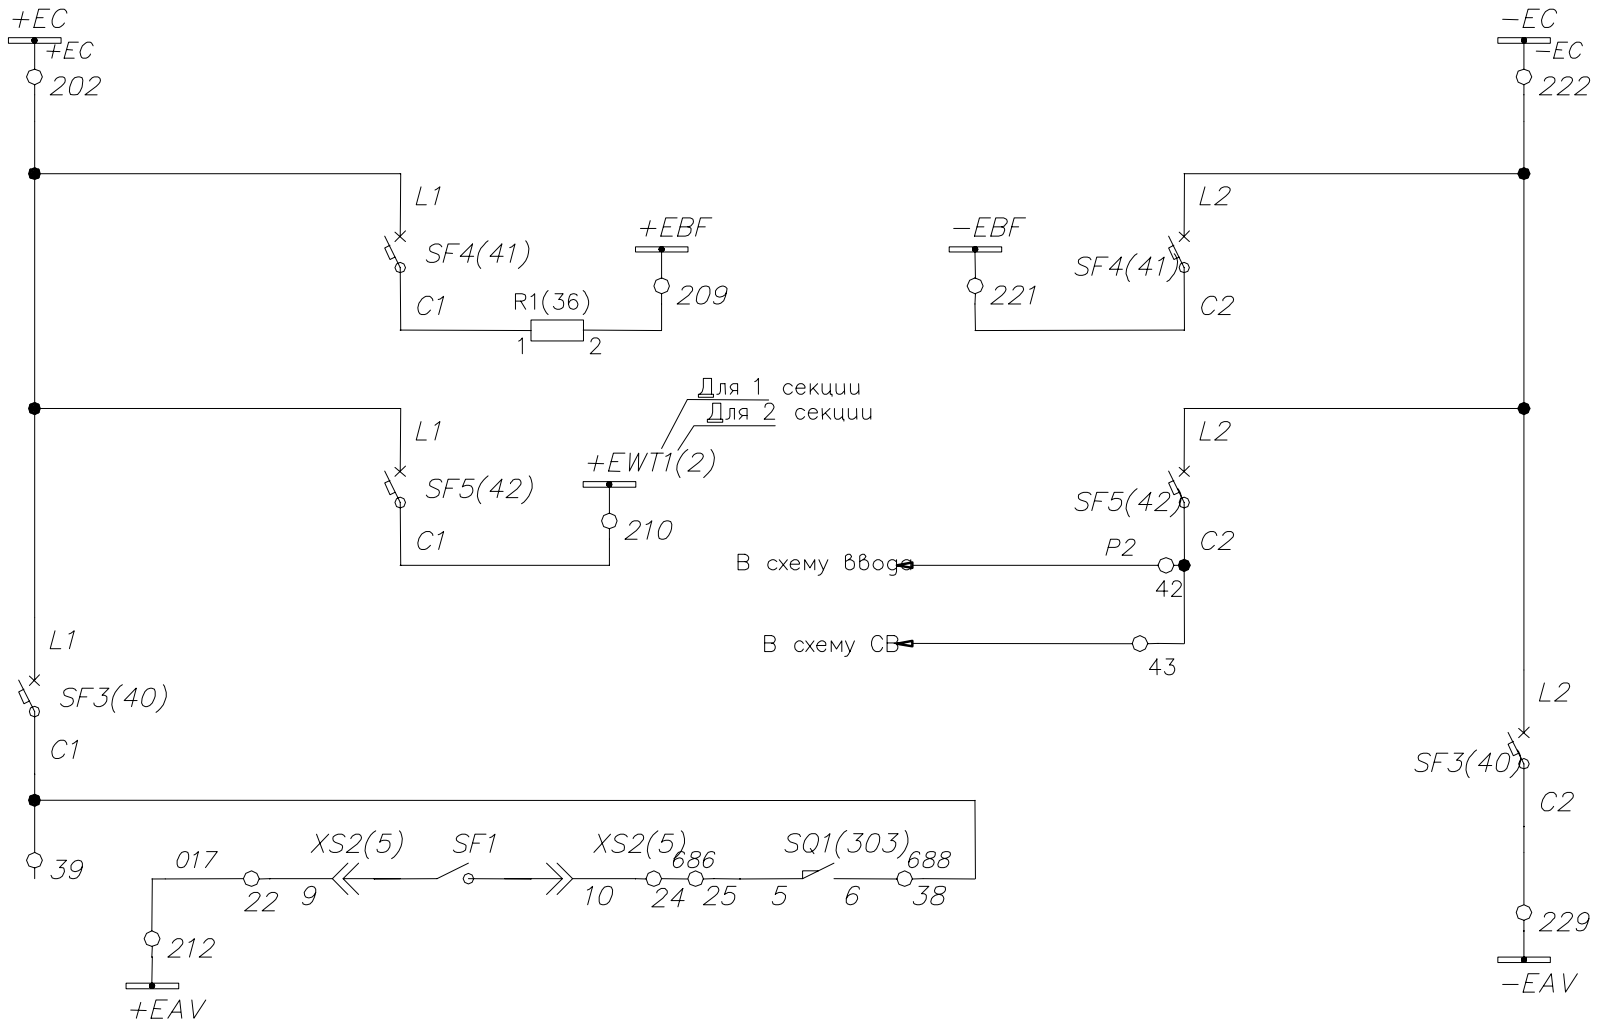


Блокировка АВР
Защита от дуговых замыканий
Сигнал диспетчеру
Обогрев

Инв.№ подл. и дата Инв.№ м. инв. Инв.№ губ. логн. и дата

Изм.	Лист	№	докум.	Подп.	Дата

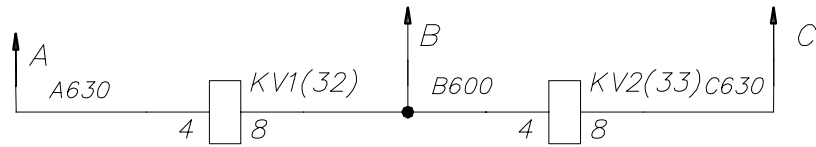

Для 1 секции
Для 2 секции

В схему вводе

В схему СВ

Реле контроля напряжения
Шинки управления
Выключатель и шинки ЛЭШ
Выключатель и шинки УРОВ
Выключатель и шинки разрешения работы ЗМН фидеров

Изм	Лист	N	докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл. и дат. Инв.№ м. инв. Инв.№ дубл. подл. и дата

Дно релейного шкафа

На дверь

		136	
32:7	917	137	115:2
32:5	935	138	
		139	
		140	
		141	
		142	
35:10	820	143	
35:12	821	144	
		145	
		146	
		147	
		148	
		149	
		150	
		151	
		152	
		153	
		154	
		155	
		156	
		157	
		158	
		159	
		160	

На стенку заднюю

Инв. N подл. догн. и дат. в зам. инв. Инв. N дубл. догн. и дата

Стенка задняя

